


ANSCHLUSS-SCHEMA TS100 "TAG-NACHT-SCHALTUNG"

SCHEMA DE RACCORDEMENT TS100 "COMMUTATEUR JOUR-NUIT"

Tag: Permanent 8V=
 Nacht: 8V~ Während Türöffnerbetätigung
 Jour: Permanent 8V=
 Nuit: 8V~ pendant l'actionnement de la gâche

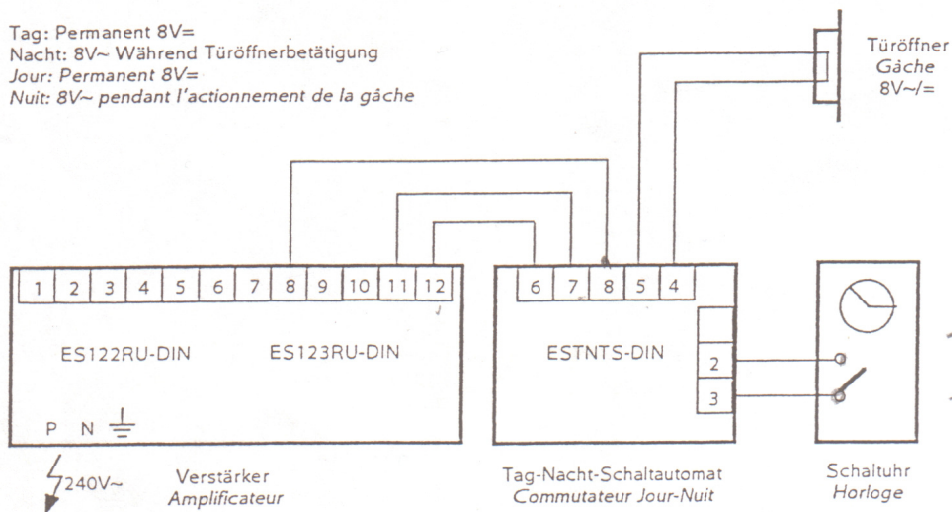

ESAG Kommunikations-Systeme AG
 Steinbuggstrasse 21
 8165 Oberweningen
 Telefon 044 852 39 39
www.esag-systems.ch

ANSCHLUSS-SCHEMA TS100 "STEUERUNG FÜR RUHESTROMTÜRÖFFNER"

SCHEMA DE RACCORDEMENT TS100 "COMMANDE GÂCHE COURANT DE REPOS"

Bei Stromunterbruch schaltet Türöffner frei
 En cas de chute de tension la gâche est libre

